


Contacteurs / Contacteurs-inverseur
 Contactors / Reversing-contactors
 Schütze / Wendeschütze
 Contattori / Teleinvertitori


Contatores / Contatores-inversores
 Contactores / Contactores-inversores
 КОНТАКТОРЫ / РЕВЕРСИВНЫЕ КОНТАКТОРЫ
 接触器 / 换向接触器




LC1D40
 LC1D50
 LC1D65
 LC1D80
 LC1D95



LC2D40
 LC2D50
 LC2D65
 LC2D80
 LC2D95



LC1D40
 LC1D50
 LC1D65
 LC1D80
 LC1D95



"For Motor Starting Use Schneider Electric Overload Relay Series LR".

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / 危险 / ОПАСНОСТЬ

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

Disconnect all power before servicing equipment.
**Failure to follow these instructions will result in
 death or serious injury.**

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Coupez toutes les alimentations avant de travailler
 sur cet appareil.
**Si ces directives ne sont pas respectées, cela
 entraînera la mort ou des blessures graves.**

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Desconecte todas las alimentaciones antes
 de manipular el producto.
**El incumplimiento de estas instrucciones podrá
 causar la muerte o lesiones serias.**

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

Vor dem Arbeiten am Gerät alle
 Spannungsversorgungen abschalten.
**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu
 Tod oder schweren Verletzungen.**

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Scollegare l'appare cchio da tutti i circuiti di
 alimentazione prima di qualsiasi intervento.
**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà
 morte o gravi infortuni.**

RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO

Desconecte todas as alimentações antes de
 manipular o produto.
**A não observância destas instruções resultará
 em morte, ou ferimentos graves.**

电击、爆炸或电弧闪光危险
 在此电力设备 上进行工作时, 请先切断所有电源。
 不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Опасность поражения электрическим
 током, опасность взрыва или вспышки дуги.
 Перед обслуживанием или ремонтом
 убедитесь, что питание отключено.
**Несоблюдение этих инструкций приведет к
 смерти или серьезной травме.**


⚠ WARNING

RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK (FOR CONTACTOR WITH UL HI-FAULT SHORT CIRCUIT CURRENT RATINGS ONLY)






The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted.
 To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and the other components of the
 controller should be examined and replaced if damaged.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

LC1




LC2

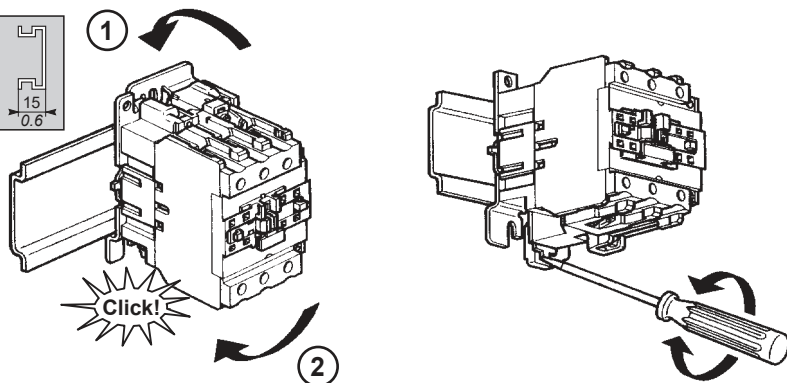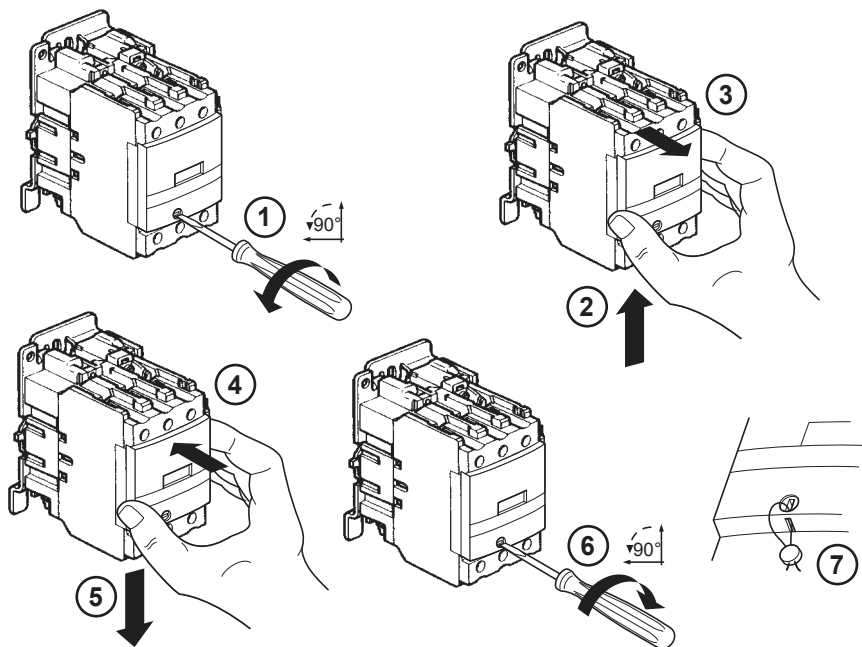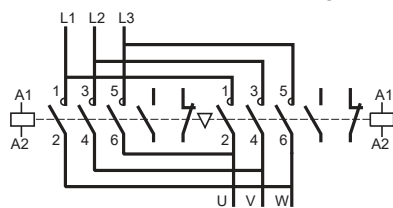



Additifs
Adder blocks
Hilfsschalterblöcke aufrastbar
Additivi

Aditivos
Aditivos
Блоки суммирования
加法器块


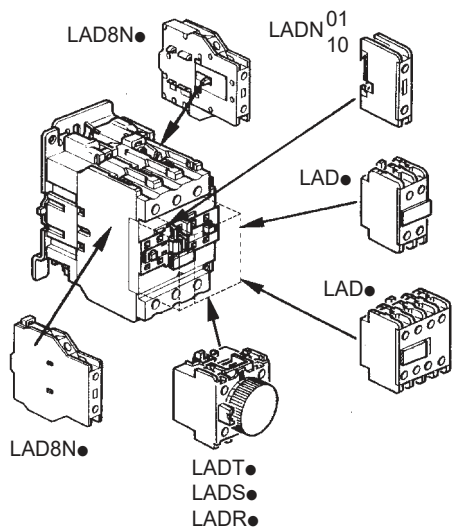


1 "F"	LADN10
1 "O"	LADN01
1 "F" + 1 "O"	LADN11
2 "F"	LADN20
2 "O"	LADN02
2 "F" + 2 "O"	LADN22
1 "F" + 3 "O"	LADN13
4 "F"	LADN40
4 "O"	LADN04
3 "F" + 1 "O"	LADN31
2 "F" + 2 "O"	LADC22
2 "F"	LA1DX20 (See page7)
2 "F" + 2 "F"	LA1DZ40 (See page7)
1 "F" + 1 "O" + 2 "F"	LA1DZ31 (See page7)
2 "F"	LA1DY20 (See page7)
0,1...3 s	LADT0
0,1...30 s	LADT2
1...30 s	LADS2
10...180 s	LADT4
0,1...3 s	LADR0
0,1...30 s	LADR2
10...180 s	LADR4
1 "F" + 1 "O"	LAD8N11 (See page8)
2 "F"	LAD8N20 (See page8)

LADN●
LADT●
LADR●

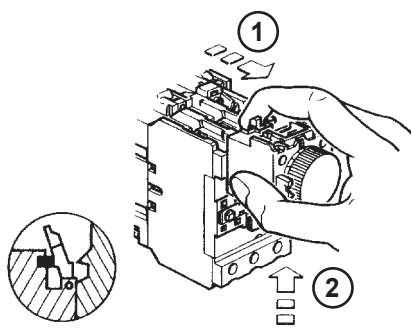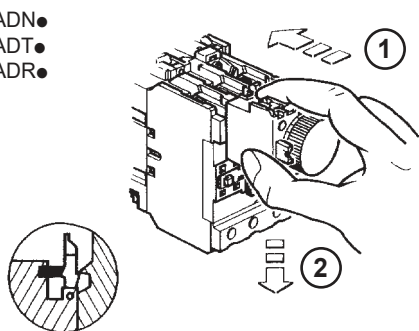


LADN⁰¹₁₀

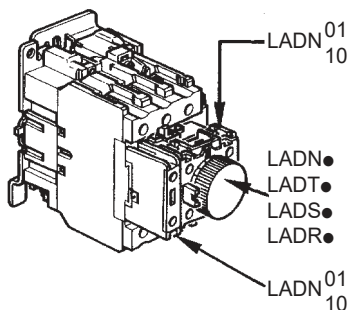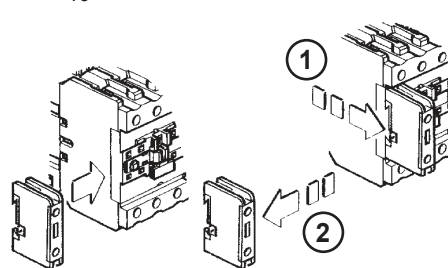



Encombres/bobines
Dimensions/coils
Abmessungen/Spulen
Dimensioni d'incombro/bobine

Dimensiones/bobinas
Atravancamentos/bobinas
Габариты/катушки
尺寸/线圈

LC1D40...D95

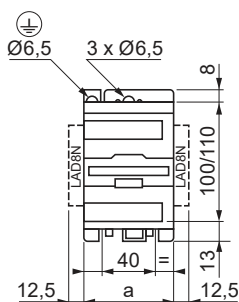

LC2D40...D95

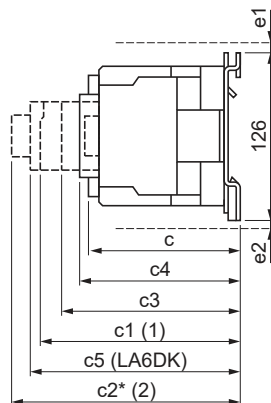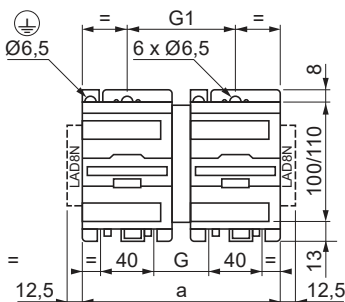

	3P
(mm)	a
LC1D40...D65	75
LC1D80...D95	85
LC2D40...D65	165
LC2D80...D95	182



	3P				
(mm)	e1	e2	c3	G	G1
LC2D40...D65	5	11	142	50	90
LC2D80...D95	13	20	158	57	96




	3P				
(mm)	c	c4	c1	c5	c2*
~ LC•D40...D65	114	116	146	157	165
~ LC•D80...D95	125	127	153	165	176
--- LC1D40...D65	171	173	202	213	221
--- LC1D80...D95	181	183	210	221	229

(1) LADN, LADC
(2) LADR, LADT, LADS


* + 4 mm (LA9D901)

1 inch = 25,4 mm

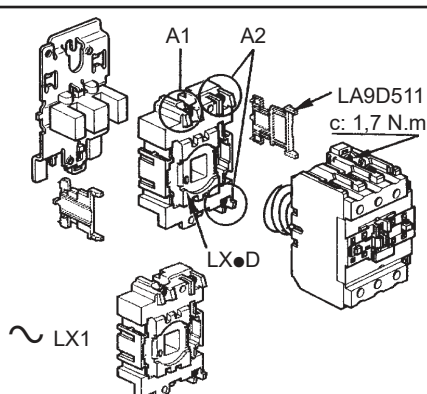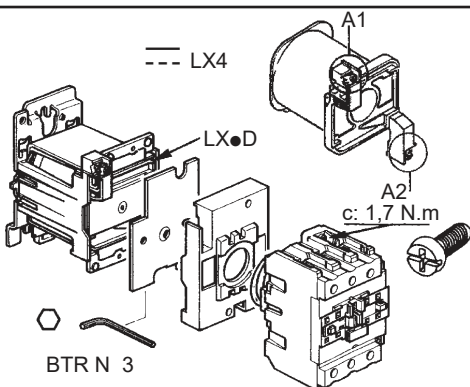

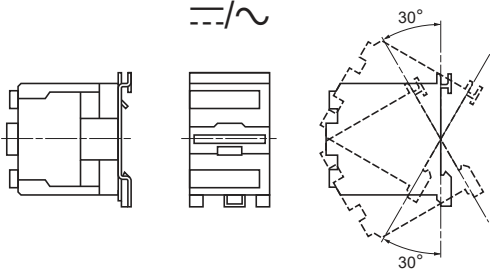Positions de fonctionnement Operating positions Befestigungslage Posizioni di funzionamento							Posiciones de funcionamiento Posições de funcionamento Рабочие положения 操作位置						
													
Raccordement Mini ... Maxi Wiring Min ... Max Anschlüsse Min ... Max Connessione Min ... Max Capacidad de conexion Min ... Max Ligaçao Mín ... Máx Проводка Мин...макс 接线最小 ... 最大							 						
LC1 LC2									L			C N.m	
	(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	(mm)		(mm)		Philips		
D40		1...2,5 + 1...2,5	1...4	1...4 + 1...4	1...4	1...4 + 1...4	8		7,5	Ø 6	2	1,2	
D50		2,5 : 25	2,5...10 + 2,5...10	2,5 : 25	2,5...16 + 2,5...16	2,5 : 25	2,5...16 + 2,5...16		—	Ø 6 Ø 8		5	
D80		1...2,5 + 1...2,5	1...4	1...4 + 1...4	1...4	1...4 + 1...4	8		7,5	Ø 6	2	1,2	
D95		4 : 50	4...16 + 4...16	4 : 50	4...25 + 4...25	4 : 50	6...25 + 6...25	4	—	Ø 6 Ø 8		12*	
LXD		1...2,5 + 1...2,5	1...4	1...4 + 1...4	1...4	1...4 + 1...4	8		7,5	Ø 6	2	1,2	
LAD		1...2,5	1...2,5	1...4	1...4	1...4							
* After installation due to creepage effect, it is recommended to recheck the torque periodically, especially for 35 mm ² rigid cable or higher. * 安装完成后, 考虑到金属蠕变效应, 建议定期检查扭矩, 尤其 是对于 35 mm ² 或更大的刚性电缆, 更应如此。													

Gabarit de perçage
Drilling template
Bohrschablone
Maschera di foratura
Guia de taladrado
Gabarito de furação
Шаблон для сверления
钻孔模板

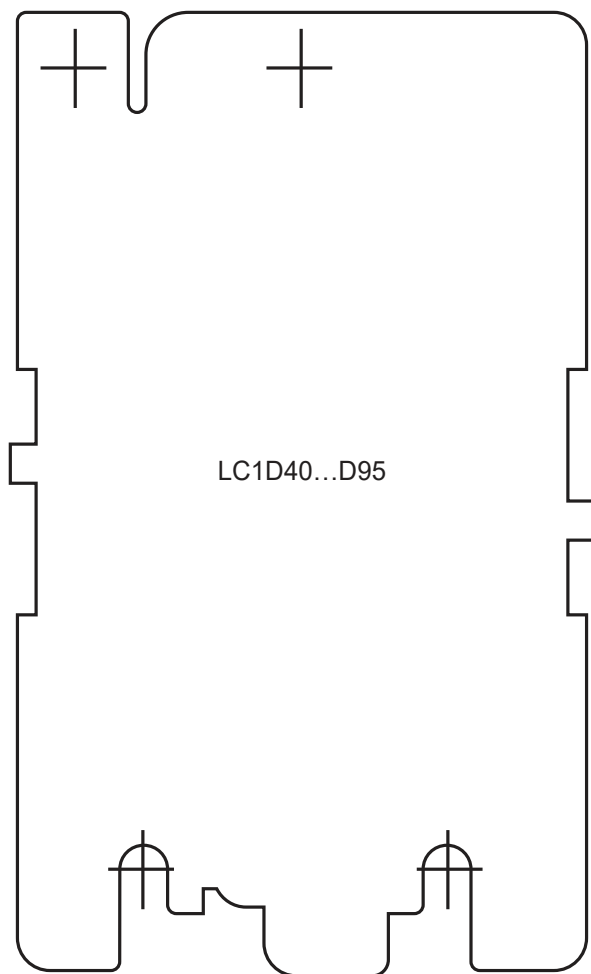


Les autres additifs
Others adder blocks
Hilfsschalterblöcke seitlicher Anbau
Gli altri additivi


Los otros aditivos
Os outros aditivos
Другие блоки суммирования
加法器块

• **LA1DX●●, LA1DY●●, LA1DZ●●**

Environnement polluant
Environnement pollution
Für verschmutzte Umgebung
Ambienti polverosi
Ambiente polvoriento
Ambiente poluído
Загрязнение окружающей среды
环境污染

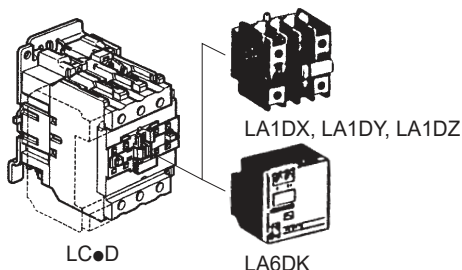


• **LA6DK**



• **LA4DF, LA4DW, LA4DL**


Modules d'interface
Interface modules
Interface - Module
Moduli d'interfaccia
Modulos interface
Módulos de interface
Интерфейсные модули
接口模块

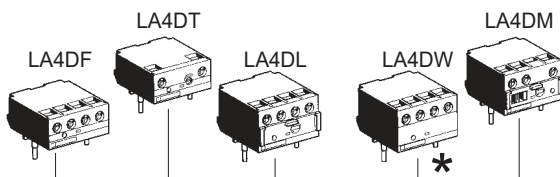

(*) + LC●D ---

• **LA4DM**

"Auto O Man"




• **LA4DT**

Retard à l'excitation ou à la désexcitation bobine
Delay on coil energisation or desenergisation
Verzögerungsblöcke Ansprech, Rückfallver-zögert
Ritardo all'eccitazione o alla diseccitazione bobina
Retraso a la conexión o a la desconexión de la bobina
Atraso á excitação ou á desexcitação da bobina
Задержка возбуждения или снятия возбуждения катушки
线圈通电或断电延迟

• **LA4DA●, LA4DB●, LA4DC●, LA4DE●**

Antiparasites
Coil suppressor
Überspannungsbegrenzer
Antiparassiti
Antiparasitarios
Antiparasitas
Устройство защиты от перегрузок катушки
线圈抑制器

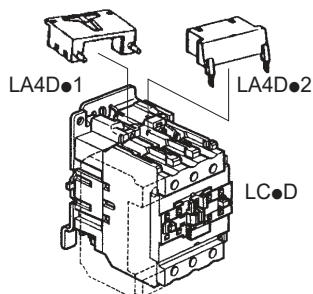

LAD8N11

NO

NC

53/∅8

61/∅2

54/∅8

62/∅2

ON

ON

LAD8N20

NO

NO

53/∅8

63/∅2

54/∅8

64/∅2

ON

ON

LC1/LC2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

LC2

LC1/LC2

A1

A2

Un

LADN●

LADT●

LADR●

LA6DK●

LAD8N

LC1 D40...D95

0,8...1,1

●

LC1 D40...D95

0,8...1,1

LC2 D40...D95

0,85...1,1

●

50 Hz

0,8...1,1

●

60 Hz

0,8...1,1

●

3P AC TeSys D contactors (LC1D40 -> LC1D95) are grade 2 according to GB 21518. Maximum power consumption lower than 36.6 VA.
根据GB 21518标准，三极 TeSys D系列交流接触器 (LC1D40 -> LC1D95) 能效等级为2级, 产品最大吸持功率低于36.6 VA

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 / Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements

部件名称 Part Name	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal Parts	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006.

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363-2006.

对销售之日的所售产品,本表显示,
施耐德电气供应链的电子产品信息产品可能包含这些物质。注意:在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件。
Note: The products on sale may or may not contain all the parts/components listed here.

W9 0444935 0114 A13

8/12



The product's manufacture date is coded PPYYWWD, where: ● PP: plant code ● YY: year of manufacture ● WW: week of manufacture ● (D: weekday of manufacture (Monday = 1))	La date de fabrication du produit est codée PPYYWWD, avec: ● PP: code usine ● YY: année de fabrication ● WW: semaine de fabrication ● (D: jour de fabrication dans la semaine (lundi = 1))	La fecha de fabricación del producto está codificada PPYYWWD, donde: ● PP: código de la planta ● YY: año de fabricación ● WW: semana de fabricación ● (D: día de la semana de fabricación (lunes = 1))	Das Herstellungsdatum des Produkts ist folgendermaßen codiert: PPYYWWD. Wobei: ● PP: Werkscode ● YY: Herstellungsjahr ● WW: Herstellungswoche ● (D: Herstellungstag (Montag = 1))
La data di fabbricazione del prodotto è indicata con il codice PPYYWWD, dove: ● PP: codice stabilimento ● YY: anno di fabbricazione ● WW: settimana di fabbricazione ● (D: giorno della settimana in cui il prodotto è stato fabbricato (lunedì = 1))	A data de fabrico do produto está sob a forma de código PPYYWWD, onde: ● PP: código da fábrica ● YY: ano de fabrico ● WW: semana de fabrico ● (D: dia da semana de fabrico (Segunda-feira = 1))	Дата производства продукта закодирована в формате PPYYWWD, где: ● PP: код завода ● YY: год производства ● WW: неделя производства ● (D: день недели, когда был произведен продукт (понедельник = 1))	产品制造日期采用如下代码 PPYYWWD, 其中: ● PP: 工厂代码 ● YY: 制造年份 ● WW: 第几周制造 ● (D: 星期几制造 (星期一 = 1))

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS30323
F - 92500 Rueil-Malmaison
www.se.com

Schneider Electric Limited

Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom
www.se.com/uk



**Уполномоченный поставщик в РФ:
АО «Шнейдер Электрик»**

Адрес:
127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1,
тел. +7 (495)777 99 88,
факс: +7 (495)777 99 94, 8-800-200-6446
www.se.com/ru

