


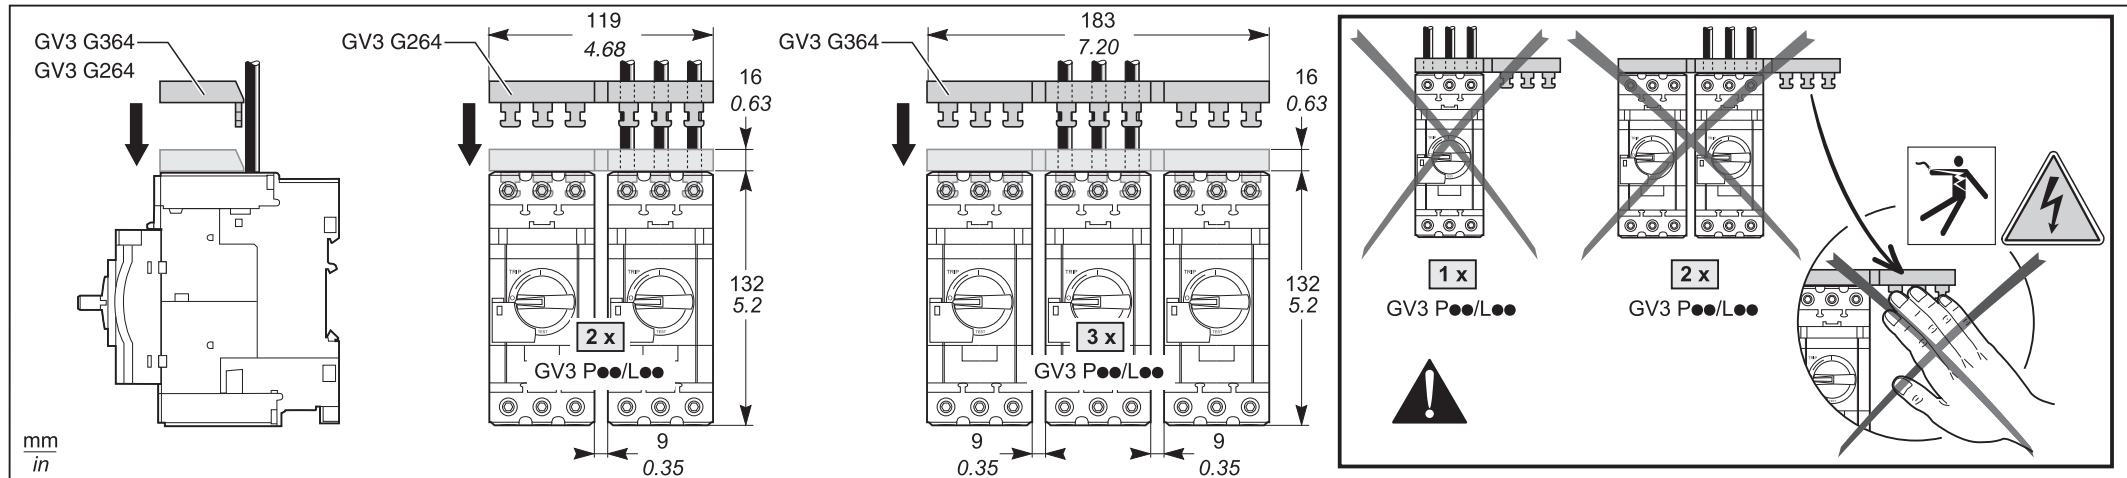

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / 危险 / ОПАСНО

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Use the GV3 G264 only with 2 GV3 P●/L●● devices. Don't use it with 1 GV3 P●/L●● device.
 - Use the GV3 G364 only with 3 GV3 P●/L●● devices. Don't use it with 1 or 2 GV3 P●/L●● devices.
 - Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical practices. (See NFPA 70E or other local electrical wiring regulations.)
 - This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
 - Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
 - Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
 - Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

- Utilisez uniquement le GV3 G264 pour raccorder 2 GV3 P●/L●●. Ne pas l'utiliser pour raccorder 1 GV3 P●/L●●.
 - Utilisez uniquement le GV3 G364 pour raccorder 3 GV3 P●/L●●. Ne pas l'utiliser pour raccorder 1 ou 2 GV3 P●/L●●.
 - Portez un équipement de protection individuel (EPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. (Voir NFPA 70E ou autres règles locales d'habilitation électrique.)
 - Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
 - Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
 - Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
 - Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.
- Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.**

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice el GV3 G264 sólo con 2 dispositivos GV3 P●/L●●. No lo utilice con 1 dispositivo GV3 P●/L●●.
 - Utilizar solo el GV3 G364 para el conexionado de 3 GV3 P●/L●●. No utilizarlo para la conexión de 1 o 2 GV3 P●/L●●.
 - Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las instrucciones de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía. (Ver NFPA 70E u otras normativas eléctricas locales.)
 - Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
 - Quitar tensión al equipo antes de realizar cualquier manipulación con el producto.
 - Utilice siempre un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la ausencia de tensión en el equipo.
 - Vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de volver a dar tensión al equipo.
- Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.**

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

- Den GV3 G264 nur mit 2 GV3 P●/L●● verwenden. Niemals mit 1 GV3 P●/L●● verwenden.
 - An den GV3 G364 nur 3 GV3 P●/L●● anschließen. Niemals zum Anschluss von 1 oder 2 GV3 P●/L●● einsetzen.
 - Geeignete Sicherheitseinrichtung zum Schutz von Einzelpersonen (SSE) vorsehen und die Vorschriften zum sicherheitsgerechten Arbeiten an elektrischen Anlagen beachten. (Siehe NFPA 70E oder andere örtliche elektrische Sicherheitsvorschriften.)
 - Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und gewartet werden.
 - Vor Arbeiten am oder im Gerät muss die Spannungsversorgung abgeschaltet werden.
 - Immer mit einem Spannungsdetektor geeigneter Größe sicherstellen, dass die Spannungsversorgung abgeschaltet ist.
 - Alle Vorrichtungen, Türen, Deckel... vor dem Spannungszuschalten wieder anbringen.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.**

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Usare il GV3 G264 solo con due dispositivi GV3 P●/L●●, e non con un solo dispositivo GV3 P●/L●●.
 - Utilizzare il GV3 G364 solo per raccordare 3 GV3 P●/L●●. Non utilizzarlo per raccordare 1 o 2 GV3 P●/L●●.
 - Utilizzare un equipaggiamento di protezione individuale (EPI) appropriato e osservare le norme di sicurezza (NFPA 70E o altre regole locali).
 - Solo personale specializzato può effettuare l'installazione e la manutenzione di questo apparecchio.
 - Togliere l'alimentazione dell'apparecchio prima di intervenire.
 - Utilizzare sempre un apparecchio di lettura di tensione nominale per assicurarsi che l'alimentazione sia tolta.
 - Chiudere tutti i dispositivi, le porte e i coperchi prima di rimettere in tensione l'apparecchio.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO

- Utilizar o GV3 G264 apenas com 2 dispositivos GV3 P●/L●●. Não utilizar com apenas 1 dispositivo GV3 P●/L●●.
 - Utilizar o barramento GV3 G364 unicamente com 3 disjuntores GV3 P●/L●●. Não utilizar com apenas 1 ou 2 disjuntores GV3 P●/L●●.
 - Utilizar equipamento de protecção pessoal apropriado (PPE) e seguir as regras de segurança relativas às instalações eléctricas (ver as normas NFPA 70E, ou outras equivalentes locais, relativas à aptidão para executar instalações eléctricas).
 - Este equipamento só pode ser instalado e reparado por pessoal qualificado.
 - Desligar o circuito de alimentação eléctrica do equipamento, antes de realizar qualquer tipo de trabalho no mesmo.
 - Utilizar em todas as situações um dispositivo indicado para confirmar que a tensão de alimentação está desligada.
 - Recolocar todos os dispositivos de protecção, portas e tampas, antes de religar a alimentação eléctrica a este circuito.
- A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.**

可能有触电、爆炸或者电弧灼伤的危险

- GV3 G264 只能同时和 2 个 GV3 P●/L●● 器件安装配合使用。禁止仅与 1 个 GV3 P●/L●● 器件安装配合使用。
 - GV3 G364 只能同时和 3 个 GV3 P●/L●● 器件安装配合使用。禁止仅与 1 个或者 2 个 GV3 P●/L●● 器件安装配合使用。
 - 使用适当的人员保护器件，并且依照正确的电气安全规范进行操作（参照 NFPA 70E 或者其他的本国电气接线规范）。
 - 只有具备电气行业操作资质证明的人员才可以安装和操作本器件。
 - 在操作本器件（含对器件内部）操作前，必须切断对此器件供电的所有电路。
 - 请使用合适量程的电压测量设备确保电源保持断开。
 - 在给该设备上电之前，务必确认所有的设备、柜门、护盖等全部恢复到正常使用状态。
- 不遵循上述说明将导致人员伤亡**

Опасность поражением электрическим током, опасность взрыва или вспышки дуги.

- Используйте GV3 G264 только с 2 устройствами GV3 P●/L●●. Не используйте его с 1 устройством GV3 P●/L●●.
 - Использовать GV3 G364 только с 3 автоматическими выключателями GV3P●/L●●.
 - Нельзя использовать GV3 G364 с 1 или 2 автоматическими выключателями GV3P●/L●●.
 - Соблюдайте технику безопасности, защитное заземление должно осуществляться в соответствии с международными и национальными стандартами.
 - Установка и обслуживание должны осуществляться квалифицированным персоналом.
 - Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено, используйте только инструменты с электрической изоляцией.
 - При замене устройства убедитесь, что питание отключено.
- Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.**